


ЭС 910.251429 ЖОКУ

Рис.7

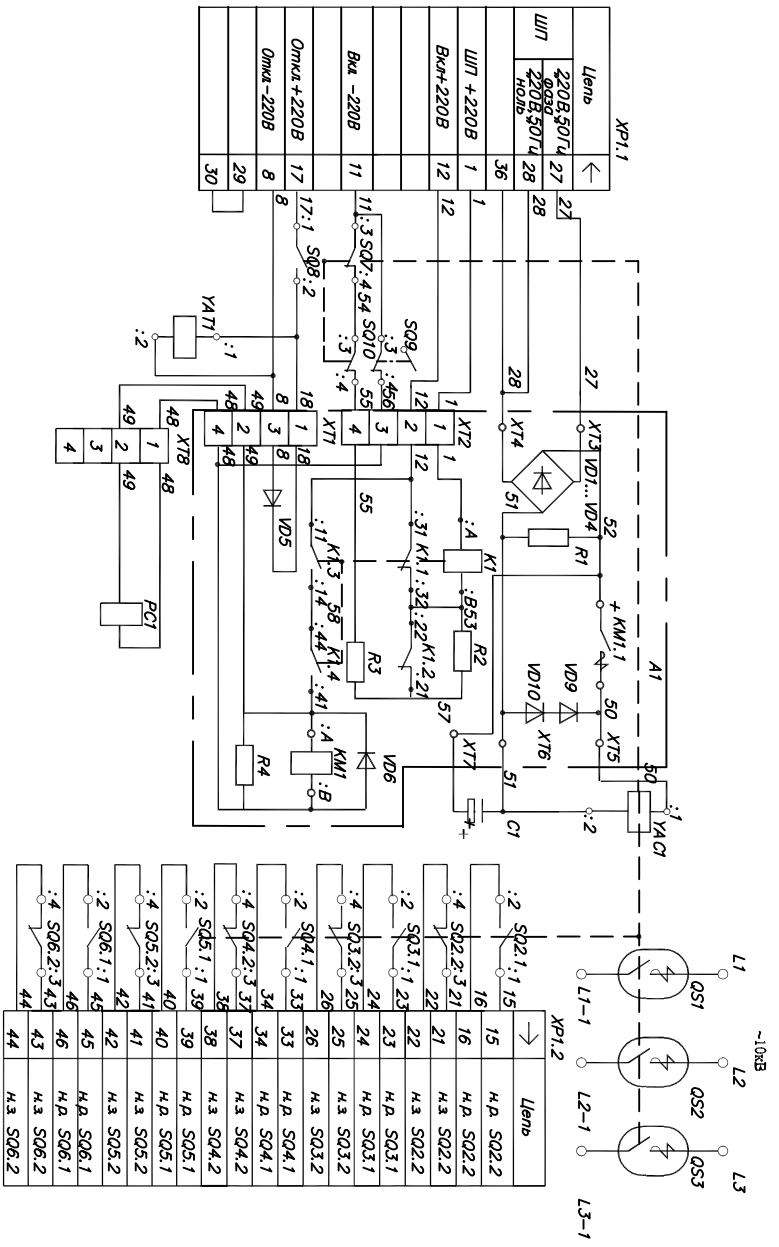

Обозначение	Условное обозначение исполнения	ИЧ, А	Напряжение	
			питания, В	управления, В
КУОЖ 674152.016-08ВБЭО-10-31.5/1600	УИТ500		~220В	220В пост. тока

Поз. обознач.	Наименование	Код. Примечание
C1	Конденсатор К50-17-400В-1000мкФ-50-Б-В	
ОДЖ 464.1101У		1
PC1	Счетчик импульсов СИЭ06-1 220В, перек. тока УИ4	
ПЭ5-01.888-78		1
QS1...QS3	Коммерческая вакуумная	
КДВ4-10-20/1600 УИТ2 ИМТБ.686484.017 Ж		
QS1...QS8	Переключающий блок контактного ула БКМ	
ДС.150529.019.1		8
SQ9, SQ10	Блок контактов МБК ДС.150070.001.1	2
XP1, XP2	Вилка 2Р7В0Б47ШЗ7 ГЕО.364.120 ТУ	2
YAC1	Электромашин КЮЖ 684121.003	1 220В пост. тока 16,1
YAT1	Электромашин КЮЖ 684121.008-03	1 220В пост. тока 1,54
XTB	Блок зажимов БЗБ-1,5ТГО-В/В У3-4	
ПТ6-87	ИФР.687224.011 ТУ	1
A1	Панель управления КЮЖ 687282.047	
R4	Резистор С5-35В-В-750 Ом±5% ОДЖ 467.551 ТУ	
K1	Реле РТ21М-004 60В, пост. тока УИ4	
	с розеткой типа 1 ПТ6-523.593-80	1
КМ1	Контактор КМБ100В У2 220В пост. тока	
ПТ6-93	БКЖИ.644413.001	1
Р1	Резистор Г2-35В-2И 56кОм±5%-1-Г ШЖ45.43410.007ТУ	1
Р2, Р3	Резистор С5-35В-В-3 кмд±5% ОДЖ 467.551 ТУ	2
VD1...VD4	Диод ДП12-25Х-10 ТУ У3.69-057.15571-008-97	4
VD5, VD6	Диод ДП12-10Х-10 ТУ У3.69-057.15571-008-97	2
UD9, UD10	Диод ДП12-25Х-10 ТУ У3.69-057.15571-008-97	1
XT1, XT2	Блок зажимов БЗБ-1,5ТГО-В/В У3-4	
ПТ6-87	ИФР.687224.011 ТУ	2
XT3...XT7	Винт В М4-6х16.36.019 ГОСТ 17473-80	5

Контакты элементов SQ1...SQ10, КМ1 обозначены условно